

Obras Cívicas				1
Revestimentos de Tetos e Paredes				1.11
Pedras				1.11.03
DEFINIÇÃO	MÉTODO EXECUTIVO	CRITÉRIOS DE CONTROLE	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	DOCUMENTOS

01. DEFINIÇÃO

Esta especificação compreende o fornecimento e a aplicação de pedras ornamentais como revestimento de acabamento de paredes conforme ilustrações abaixo:



Fig 01. Pedra Ardósia Cinza

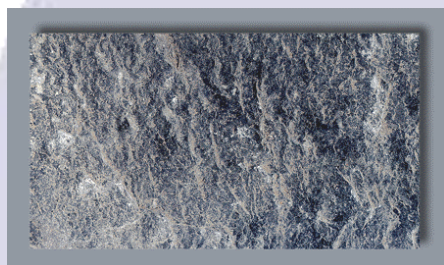


Fig 02. Pedra Lagoa Santa Grafite

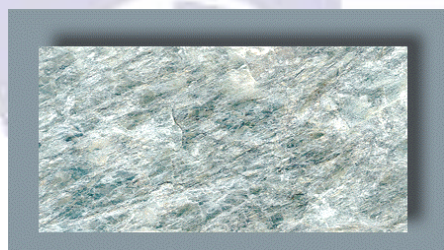


Fig 03. Pedra Lagoa Santa Verde



Fig 04. Pedra Madeira Almojada



Fig 05. Pedra Mineira



Fig 06. Pedra Miracema

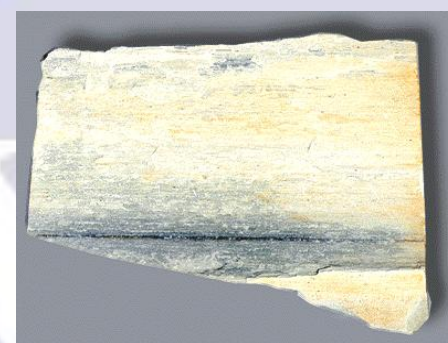


Fig 07. Pedra São Domingos

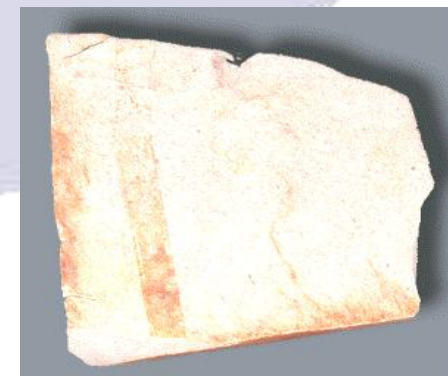


Fig 08. Pedra São Tomé

Obras Cívicas					1
Revestimentos de Tetos e Paredes					1.11
Pedras					1.11.03
DEFINIÇÃO	MÉTODO EXECUTIVO	CRITÉRIOS DE CONTROLE	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	DOCUMENTOS	



Fig 09. Pedra Silvalita



Fig 10. Pedra Silvalita2



Fig 11. Pedra Tomar do Geru

02. MÉTODO EXECUTIVO

Toda superfície a ser revestida com pedra, receberá aplicação de chapisco traço T1 e emboço traço T5, T6 ou T7 conforme as condições de exposição da superfície às intempéries.

O assentamento das pedras deverá ser feito com pelo menos 20 (vinte) dias de executado o emboço,

e consistirá da aplicação de nata de cimento (traço T8) ver especificação 1.11.01.

O projeto arquitetônico definirá se as pedras serão industrializadas, isto é, com dimensões e formas regulares, ou naturais com tamanhos, formas e espessuras não uniformes.

No caso de pedras não industrializadas, ou semi-industrializadas o projeto definirá o acabamento das juntas, se serão perfeitamente encaixadas, isto é, preparadas uma a uma e com junta seca, ou se serão afastadas e rejuntadas com argamassa, sendo neste caso definido o tipo e cor do rejuntamento.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, prumados, alinhados e nivelados com as arestas vivas.

Quando necessário serão lixados inclusive mecanicamente.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será pela área de superfície revestida, em metros quadrados (m²), excluindo-se o chapisco e o emboço que serão pagos separadamente.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Obras Cíveis					1
Revestimentos de Tetos e Paredes					1.11
Pedras					1.11.03
DEFINIÇÃO	MÉTODO EXECUTIVO	CRITÉRIOS DE CONTROLE	MEDIÇÃO E PAGAMENTO	DOCUMENTOS	

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
EUCATEX		Catálogo de Produtos

AUTOR	FONTE	EDITORIA
Engº. Milber Fernandes Guedes	Caderno de Encargos	Editora PINI

