

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

## 01. DEFINIÇÃO

Tratam-se de escavações de valas ou cavas executadas mecanicamente em áreas não urbanizadas (campo aberto).

### Materiais

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação:

Material de 1ª categoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Material de 2ª categoria

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

Material de 3ª categoria

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de explosivos ou de rompedor.

### Terminologia

Cava

Escavação executada em solo ou rocha, com dimensões conforme projeto.

Vala

Escavação longitudinal, executada em solo ou rocha, com profundidade, largura e declividade definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir águas ou para a instalação de rede enterrada de água, esgoto ou drenagem.

## 02. MÉTODO EXECUTIVO

### Escavação

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento.

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes.

Em caso de valas, deverão ser observadas as imposições do local do trabalho, principalmente as concernentes a segurança dos transeuntes e de animais.

### Material Proveniente da Escavação

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

escavação, a uma distância equivalente à profundidade escavada.

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota -fora”.

#### **Regularização do Fundo da Vala**

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo.

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação.

No caso do fundo da escavação se apresentar em rocha ou material indeformável, a sua cota deverá ser aprofundada, no mínimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura esta camada deverá ser determinada de acordo com a especificidade da obra.

#### **Escoramentos**

Caso sejam necessários, serão empregados os tipos de escoramento prescritos nas Especificações da CEHOP , conforme seus padrões e detalhes, salvo autorização da Fiscalização.

Os escoramentos utilizados poderão ser dos tipos :

##### **Pontaleamento**

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lençol freático e em profundidades menores.

Neste caso, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei de 1"x10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6x16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espaçadas de 1,35 m e travadas na transversal por estroncas com diâmetro de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m.

Poderão, também, ser utilizadas pranchas metálicas, espaçadas de 1,35 m e travadas na transversal por estroncas com diâmetro de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.

##### **Escoramento Descontínuo**

Utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol freático.

Neste tipo de escoramento, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei de 1"x10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6x16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espaçadas de 0,30 m e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8x18 cm (acima de 2,00 m de profundidade), em toda a sua extensão.

Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de madeira (geralmente, eucalipto) com diâmetro de 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas são espaçadas verticalmente de 1,00 m.

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os mesmos espaçamentos.

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.

##### **Escoramento Contínuo**

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância exigir uma condição estanque das paredes da escavação.

A superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei de 1"x10" (até 2,00 m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6x16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), encostadas umas às outras e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8x18 cm (acima de 2,00 m de profundidade) em toda a sua extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de madeira (geralmente, eucalipto) de diâmetro 20 cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverão estar espaçadas entre si de 1,00 m na vertical.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os mesmos espaçamentos.

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.

#### Escoramento Especial

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando o escoramento contínuo for insuficiente para propiciar uma condição estanque adequada às paredes da escavação.

A superfície lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira de lei 6x16 cm, do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de 8x18 cm em toda a sua extensão. As longarinas são travadas, longitudinalmente, por estroncas de madeira de diâmetro 20 cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas são ser espaçadas verticalmente entre si de 1,00 m.

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala ou cava, o escoramento deverá ter uma profundidade adicional, que deverá ser aprovada pela Fiscalização.

Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem constituídas de solo passível de desmoronamento, independente da profundidade da escavação.

Os Escoramentos são objeto de especificação própria (2.13.08 – Escoramentos de Valas, Cavas e Poços).

#### Escavação em Rocha

##### Desmorte a Fogo

A utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização.

Nas escavações com emprego de explosivos, serão obedecidas as regulamentações técnicas e legais concernentes à atividade.

Deverá ser apresentada a autorização do órgão competente para transporte, armazenamento e uso de explosivos, antes do início das detonações.

A Contratada deverá apresentar um plano de fogo, para aprovação pela Fiscalização.

A aprovação de um plano de fogo pela Fiscalização não exime a Contratada de suas responsabilidades.

A área de fogo deverá ser protegida contra a projeção de partículas, quando a risco trabalhadores e terceiros. Em função das condições locais, poderá ser exigido o uso de redes de segurança, sem ônus para a CEHOP.

A detonação das cargas deverá, obrigatoriamente, ser precedida e seguida de sinais de alerta;

A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas;

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da Fiscalização, for necessário preservar a estabilidade e resistência dos cortes executados em rocha, estes deverão ser conformados utilizando-se pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes da escavação), fogo cuidadoso – “cushion blasting” (detonação controlada do perímetro, realizada durante a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização.

No decorrer do desmorte a fogo, o escoramento deverá ser permanentemente inspecionado e reparado após a ocorrência de qualquer dano.

##### Desmorte a Frio

Sempre que for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos, a critério da Fiscalização, será utilizado o desmorte a frio, empregando-se o processo manual, mecânico (rompedor) ou pneumático (cunha metálica).

#### Sinalização e Proteção

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos trabalhadores, possíveis transeuntes e animais.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

Mesmo se tratando de escavação em área não urbanizada, deverão ser tomadas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de sinalização e proteção.

### Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação. Nas valas ou cavas de profundidade até 4,0 m, serão utilizadas retroescavadeiras, podendo ser usada escavação manual no acerto final do fundo.

A escavação mecânica de valas e cavas com profundidade acima daquela alcançada pela retroescavadeira, deverá ser executada com escavadeira hidráulica. Caso a Contratada não disponha de tal equipamento, a Fiscalização poderá permitir o uso de retroescavadeira, considerando-se, neste caso, a ressalva feita nos Critérios de Medição desta Especificação.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

A responsabilidade civil, as consequências legais e os custos, referentes aos danos causados a propriedades públicas ou privadas, ficarão a cargo da Contratada.

### Escoramento

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo este ser substituído pelo aumento da inclinação dos taludes das paredes da escavação.

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a profundidade e a natureza dos solos a serem escavados, devendo ser consideradas as dimensões reais necessárias. As dimensões apresentadas nesta Especificação são as mínimas permitidas.

Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, deverão ser observadas as condições exigidas na NBR 9.06/85 – Segurança de Escavações a Céu Aberto, da ABNT.

Deverão ser rejeitadas peças de escoramento que possam comprometer sua estanqueidade e estabilidade.

### Escavação

Largura e Profundidade das Valas

1. Escavação de Valas para Sistema de Abastecimento de Água

A **profundidade mínima** das valas será determinada de modo que o recobrimento das tubulações atenda aos mínimos a seguir:

| Tipo de Pavimento                                                               | Recobrimento (m) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Valas sob passeio com guia ou meio-fio definido                                 | 0,60             |
| Valas sob passeio sem guia ou meio-fio definido                                 | 0,80             |
| Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas | 0,90             |
| Valas sob via de terra ou com greide indefinido                                 | 1,10             |

Tabela 01.

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas as seguintes dimensões **máximas** para as escavações:

| LARGURAS MÁXIMAS DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM FoFo E PVC |                          |                          |                                                                    |                      |                         |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Diâmetro Nominal Tubo (mm)                                                      | Profundidade da Vala (m) | Espaço Livre na Vala (m) | Largura máxima da vala em função do escoramento e profundidade (m) |                      |                         |                      |                  |
|                                                                                 |                          |                          | Sem Escoramento                                                    | Pontalete de madeira | Contínuo ou Descontínuo | Escoramento Especial | Metálico-Madeira |
|                                                                                 | 0,00 a 1,30              | 0,30                     | 0,40                                                               | 0,45                 | 0,60                    | 0,70                 | 0,70             |
|                                                                                 | 1,31 a 2,00              | 0,40                     | 0,50                                                               | 0,55                 | 0,70                    | 0,80                 | 0,80             |

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

|            |             |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Até<br>100 | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 150        | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 0,85 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 200        | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 250        | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,65 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 0,95 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 300        | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 1,05 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 350        | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,75 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 400        | 0,00 a 2,00 | 0,50 | 0,90 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,60 |      | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,70 |      | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,80 |      |      | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|            | 5,01 a 6,00 | 0,90 |      |      | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 500        | 0,00 a 2,00 | 0,60 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
|            | 2,01 a 3,00 | 0,70 |      | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|            | 3,01 a 4,00 | 0,80 |      | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|            | 4,01 a 5,00 | 0,90 |      |      | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|            | 5,01 a 6,00 | 1,00 |      |      | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|            | 0,00 a 2,00 | 0,60 | 1,20 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

|      |             |      |      |      |      |      |      |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 600  | 2,01 a 3,00 | 0,70 |      | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,80 |      | 1,55 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|      | 4,01 a 5,00 | 0,90 |      |      | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,00 |      |      | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 700  | 0,00 a 2,00 | 0,60 | 1,30 | 1,35 | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,70 |      | 1,55 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,80 |      | 1,65 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|      | 4,01 a 5,00 | 0,90 |      |      | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,00 |      |      | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 800  | 0,00 a 2,00 | 0,65 | 1,45 | 1,50 | 1,65 | 1,75 | 1,75 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,75 |      | 1,70 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,85 |      | 1,80 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|      | 4,01 a 5,00 | 0,95 |      |      | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,05 |      |      | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 900  | 0,00 a 2,00 | 0,65 | 1,55 | 1,60 | 1,75 | 1,85 | 1,85 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,75 |      | 1,80 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,85 |      | 1,90 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|      | 4,01 a 5,00 | 0,95 |      |      | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,05 |      |      | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 1000 | 0,00 a 2,00 | 0,65 | 1,65 | 1,70 | 1,85 | 1,95 | 1,95 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,75 |      | 1,90 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,85 |      | 2,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|      | 4,01 a 5,00 | 0,95 |      |      | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,05 |      |      | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 1100 | 0,00 a 2,00 | 0,70 | 1,80 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,80 |      | 2,05 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,90 |      | 2,15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,00 |      |      | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,10 |      |      | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 1200 | 0,00 a 2,00 | 0,70 | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,80 |      | 2,15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|      | 3,01 a 4,00 | 0,90 |      | 2,25 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,00 |      |      | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,10 |      |      | 2,60 | 2,60 | 2,60 |

Tabela 02.

| Largura Livre para Trabalho (cm) |               |           |                 |                  |                   |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Profundidade (m)                 | DN até 350 mm | DN 400 mm | DN 500 a 700 mm | DN 800 a 1000 mm | DN 1100 a 1200 mm |
| 0,00 a 2,00                      | 40            | 50        | 60              | 65               | 70                |

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

|             |    |    |     |     |     |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|
| 2,01 a 3,00 | 50 | 60 | 70  | 75  | 80  |
| 3,01 a 4,00 | 60 | 70 | 80  | 85  | 90  |
| 4,01 a 5,00 | 70 | 80 | 90  | 95  | 100 |
| 5,01 a 6,00 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 |

Tabela 03.

## 2. Escavação de Valas para Sistema de Esgotos Sanitários

A **profundidade mínima** das valas será determinada de modo que o recobrimento das tubulações atenda aos mínimos a seguir:

| Tipo de Pavimento                                                               | Recobrimento (m) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Valas sob passeio com guia ou meio-fio definido                                 | 0,70             |
| Valas sob passeio sem guia ou meio-fio definido                                 | 0,90             |
| Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas | 1,00             |
| Valas sob via de terra ou com greide indefinido                                 | 1,20             |

Tabela 04.

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas as seguintes dimensões **máximas** para as escavações:

| LARGURAS MÁXIMAS DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM CERÂMICA |                          |                          |                                                                    |                      |                         |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Diâmetro Nominal Tubo (mm)                                                                  | Profundidade da Vala (m) | Espaço Livre na Vala (m) | Largura máxima da vala em função do escoramento e profundidade (m) |                      |                         |                      |                  |
|                                                                                             |                          |                          | Sem Escoramento                                                    | Pontalete de madeira | Contínuo ou Descontínuo | Escoramento Especial | Metálico-Madeira |
| Até 100                                                                                     | 0,00 a 1,30              | 0,30                     | 0,40                                                               | 0,45                 | 0,60                    | 0,70                 | 0,70             |
|                                                                                             | 1,31 a 2,00              | 0,40                     | 0,50                                                               | 0,55                 | 0,70                    | 0,80                 | 0,80             |
|                                                                                             | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,75                 | 0,90                    | 0,90                 | 0,90             |
|                                                                                             | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 0,85                 | 1,00                    | 1,00                 | 1,00             |
|                                                                                             | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,10                    | 1,10                 | 1,10             |
|                                                                                             | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,20                    | 1,20                 | 1,20             |
| 150                                                                                         | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,55                                                               | 0,60                 | 0,75                    | 0,85                 | 0,85             |
|                                                                                             | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,80                 | 0,95                    | 0,95                 | 0,95             |
|                                                                                             | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 0,90                 | 1,05                    | 1,05                 | 1,05             |
|                                                                                             | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,15                    | 1,15                 | 1,15             |
|                                                                                             | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,25                    | 1,25                 | 1,25             |
| 200                                                                                         | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,60                                                               | 0,65                 | 0,80                    | 0,90                 | 0,90             |
|                                                                                             | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,85                 | 1,00                    | 1,00                 | 1,00             |
|                                                                                             | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 0,95                 | 1,10                    | 1,10                 | 1,10             |
|                                                                                             | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,20                    | 1,20                 | 1,20             |
|                                                                                             | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,30                    | 1,30                 | 1,30             |
|                                                                                             | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,65                                                               | 0,70                 | 0,85                    | 0,95                 | 0,95             |
|                                                                                             | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,90                 | 1,05                    | 1,05                 | 1,05             |

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

|     |             |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 250 | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|     | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|     | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 300 | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
|     | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|     | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 1,05 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|     | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|     | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 350 | 0,00 a 2,00 | 0,40 | 0,75 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
|     | 2,01 a 3,00 | 0,50 |      | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|     | 3,01 a 4,00 | 0,60 |      | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|     | 4,01 a 5,00 | 0,70 |      |      | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|     | 5,01 a 6,00 | 0,80 |      |      | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 400 | 0,00 a 2,00 | 0,50 | 0,90 | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
|     | 2,01 a 3,00 | 0,60 |      | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|     | 3,01 a 4,00 | 0,70 |      | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|     | 4,01 a 5,00 | 0,80 |      |      | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|     | 5,01 a 6,00 | 0,90 |      |      | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 450 | 0,00 a 2,00 | 0,60 | 1,05 | 1,10 | 1,25 | 1,35 | 1,35 |
|     | 2,01 a 3,00 | 0,70 |      | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|     | 3,01 a 4,00 | 0,80 |      | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|     | 4,01 a 5,00 | 0,90 |      |      | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|     | 5,01 a 6,00 | 1,00 |      |      | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

Tabela 04.

| Largura Livre para Trabalho (cm) |               |           |           |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Profundidade (m)                 | DN até 350 mm | DN 400 mm | DN 450 mm |
| 0,00 a 2,00                      | 40            | 50        | 60        |
| 2,01 a 3,00                      | 50            | 60        | 70        |
| 3,01 a 4,00                      | 60            | 70        | 80        |
| 4,01 a 5,00                      | 70            | 80        | 90        |
| 5,01 a 6,00                      | 80            | 90        | 100       |

Tabela 05.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

| LARGURAS MÁXIMAS DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS<br>SANITÁRIOS E DRENAGEM EM PVC E FERRO FUNDIDO |                          |                          |                                                                    |                      |                         |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Diâmetro Nominal Tubo (mm)                                                                                           | Profundidade da Vala (m) | Espaço Livre na Vala (m) | Largura máxima da vala em função do escoramento e profundidade (m) |                      |                         |                      |                  |
|                                                                                                                      |                          |                          | Sem Escoramento                                                    | Pontalete de madeira | Contínuo ou Descontínuo | Escoramento Especial | Metálico-Madeira |
| Até 100                                                                                                              | 0,00 a 1,30              | 0,30                     | 0,40                                                               | 0,45                 | 0,60                    | 0,70                 | 0,70             |
|                                                                                                                      | 1,31 a 2,00              | 0,40                     | 0,50                                                               | 0,55                 | 0,70                    | 0,80                 | 0,80             |
|                                                                                                                      | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,75                 | 0,90                    | 0,90                 | 0,90             |
|                                                                                                                      | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 0,85                 | 1,00                    | 1,00                 | 1,00             |
|                                                                                                                      | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,10                    | 1,10                 | 1,10             |
|                                                                                                                      | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,20                    | 1,20                 | 1,20             |
| 150                                                                                                                  | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,55                                                               | 0,60                 | 0,75                    | 0,85                 | 0,85             |
|                                                                                                                      | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,80                 | 0,95                    | 0,95                 | 0,95             |
|                                                                                                                      | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 0,90                 | 1,05                    | 1,05                 | 1,05             |
|                                                                                                                      | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,15                    | 1,15                 | 1,15             |
|                                                                                                                      | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,25                    | 1,25                 | 1,25             |
| 200                                                                                                                  | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,60                                                               | 0,65                 | 0,80                    | 0,90                 | 0,90             |
|                                                                                                                      | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,85                 | 1,00                    | 1,00                 | 1,00             |
|                                                                                                                      | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 0,95                 | 1,10                    | 1,10                 | 1,10             |
|                                                                                                                      | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,20                    | 1,20                 | 1,20             |
|                                                                                                                      | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,30                    | 1,30                 | 1,30             |
| 250                                                                                                                  | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,65                                                               | 0,70                 | 0,85                    | 0,95                 | 0,95             |
|                                                                                                                      | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,90                 | 1,05                    | 1,05                 | 1,05             |
|                                                                                                                      | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 1,00                 | 1,15                    | 1,15                 | 1,15             |
|                                                                                                                      | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,25                    | 1,25                 | 1,25             |
|                                                                                                                      | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,35                    | 1,35                 | 1,35             |
| 300                                                                                                                  | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,70                                                               | 0,75                 | 0,90                    | 1,00                 | 1,00             |
|                                                                                                                      | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 0,95                 | 1,10                    | 1,10                 | 1,10             |
|                                                                                                                      | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 1,05                 | 1,20                    | 1,20                 | 1,20             |
|                                                                                                                      | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,30                    | 1,30                 | 1,30             |
|                                                                                                                      | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,40                    | 1,40                 | 1,40             |
| 350                                                                                                                  | 0,00 a 2,00              | 0,40                     | 0,75                                                               | 0,80                 | 0,95                    | 1,05                 | 1,05             |
|                                                                                                                      | 2,01 a 3,00              | 0,50                     |                                                                    | 1,00                 | 1,15                    | 1,15                 | 1,15             |
|                                                                                                                      | 3,01 a 4,00              | 0,60                     |                                                                    | 1,10                 | 1,25                    | 1,25                 | 1,25             |
|                                                                                                                      | 4,01 a 5,00              | 0,70                     |                                                                    |                      | 1,35                    | 1,35                 | 1,35             |
|                                                                                                                      | 5,01 a 6,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,45                    | 1,45                 | 1,45             |

Tabela 06.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

| Largura Livre para Trabalho (cm) |               |
|----------------------------------|---------------|
| Profundidade (m)                 | DN até 350 mm |
| 0,00 a 2,00                      | 40            |
| 2,01 a 3,00                      | 50            |
| 3,01 a 4,00                      | 60            |
| 4,01 a 5,00                      | 70            |
| 5,01 a 6,00                      | 80            |

Tabela 07.

| LARGURAS MÁXIMAS DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO<br>JE PARA ESGOTOS |                          |                          |                                                                    |                      |                         |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Diâmetro Nominal Tubo (mm)                                                               | Profundidade da Vala (m) | Espaço Livre na Vala (m) | Largura máxima da vala em função do escoramento e profundidade (m) |                      |                         |                      |                  |
|                                                                                          |                          |                          | Sem Escoramento                                                    | Pontalete de madeira | Contínuo ou Descontínuo | Escoramento Especial | Metálico-Madeira |
| Até 300                                                                                  | 0,00 a 2,00              | 0,50                     | 0,80                                                               | 0,85                 | 1,00                    | 1,10                 | 1,10             |
|                                                                                          | 2,01 a 3,00              | 0,60                     |                                                                    | 1,05                 | 1,20                    | 1,20                 | 1,20             |
|                                                                                          | 3,01 a 4,00              | 0,70                     |                                                                    | 1,15                 | 1,30                    | 1,30                 | 1,30             |
|                                                                                          | 4,01 a 5,00              | 0,80                     |                                                                    |                      | 1,40                    | 1,40                 | 1,40             |
|                                                                                          | 5,01 a 6,00              | 0,90                     |                                                                    |                      | 1,50                    | 1,50                 | 1,50             |
| 400                                                                                      | 0,00 a 2,00              | 0,60                     | 1,00                                                               | 1,05                 | 1,20                    | 1,30                 | 1,30             |
|                                                                                          | 2,01 a 3,00              | 0,70                     |                                                                    | 1,25                 | 1,40                    | 1,40                 | 1,40             |
|                                                                                          | 3,01 a 4,00              | 0,80                     |                                                                    | 1,35                 | 1,50                    | 1,50                 | 1,50             |
|                                                                                          | 4,01 a 5,00              | 0,90                     |                                                                    |                      | 1,60                    | 1,60                 | 1,60             |
|                                                                                          | 5,01 a 6,00              | 1,00                     |                                                                    |                      | 1,70                    | 1,70                 | 1,70             |
| 500                                                                                      | 0,00 a 2,00              | 0,75                     | 1,25                                                               | 1,30                 | 1,45                    | 1,55                 | 1,55             |
|                                                                                          | 2,01 a 3,00              | 0,85                     |                                                                    | 1,50                 | 1,65                    | 1,65                 | 1,65             |
|                                                                                          | 3,01 a 4,00              | 0,95                     |                                                                    | 1,60                 | 1,75                    | 1,75                 | 1,75             |
|                                                                                          | 4,01 a 5,00              | 1,05                     |                                                                    |                      | 1,85                    | 1,85                 | 1,85             |
|                                                                                          | 5,01 a 6,00              | 1,15                     |                                                                    |                      | 1,95                    | 1,95                 | 1,95             |
| 600                                                                                      | 0,00 a 2,00              | 0,80                     | 1,40                                                               | 1,45                 | 1,60                    | 1,70                 | 1,70             |
|                                                                                          | 2,01 a 3,00              | 0,90                     |                                                                    | 1,65                 | 1,80                    | 1,80                 | 1,80             |
|                                                                                          | 3,01 a 4,00              | 1,00                     |                                                                    | 1,75                 | 1,90                    | 1,90                 | 1,90             |
|                                                                                          | 4,01 a 5,00              | 1,10                     |                                                                    |                      | 2,00                    | 2,00                 | 2,00             |
|                                                                                          | 5,01 a 6,00              | 1,20                     |                                                                    |                      | 2,10                    | 2,10                 | 2,10             |
| 700                                                                                      | 0,00 a 2,00              | 0,80                     | 1,50                                                               | 1,55                 | 1,70                    | 1,80                 | 1,80             |
|                                                                                          | 2,01 a 3,00              | 0,90                     |                                                                    | 1,75                 | 1,90                    | 1,90                 | 1,90             |
|                                                                                          | 3,01 a 4,00              | 1,00                     |                                                                    | 1,85                 | 2,00                    | 2,00                 | 2,00             |

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

|      |             |      |      |      |      |      |      |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|      | 4,01 a 5,00 | 1,10 |      |      | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,20 |      |      | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 800  | 0,00 a 2,00 | 0,90 | 1,70 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,00 |      | 1,95 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,10 |      | 2,05 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,20 |      |      | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,30 |      |      | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 900  | 0,00 a 2,00 | 0,90 | 1,80 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,00 |      | 2,05 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,10 |      | 2,15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,20 |      |      | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,30 |      |      | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 1000 | 0,00 a 2,00 | 0,90 | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,00 |      | 2,15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,10 |      | 2,25 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,20 |      |      | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,30 |      |      | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 1100 | 0,00 a 2,00 | 0,95 | 2,05 | 2,10 | 2,25 | 2,35 | 2,35 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,05 |      | 2,30 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,15 |      | 2,40 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,25 |      |      | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,35 |      |      | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 1200 | 0,00 a 2,00 | 1,00 | 2,20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,10 |      | 2,45 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,20 |      | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,30 |      |      | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,40 |      |      | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

Tabela 08.

| Largura Livre para Trabalho (cm) |               |              |              |                       |                        |               |               |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Profundidade                     | DN até<br>300 | DN<br>400 mm | DN<br>500 mm | DN 600<br>a<br>700 mm | DN 800<br>a<br>1000 mm | DN<br>1100 mm | DN<br>1200 mm |
| 0,00 a 2,00                      | 50            | 60           | 75           | 80                    | 90                     | 95            | 100           |
| 2,01 a 3,00                      | 60            | 70           | 85           | 90                    | 100                    | 105           | 110           |
| 3,01 a 4,00                      | 70            | 80           | 95           | 100                   | 110                    | 115           | 120           |
| 4,01 a 5,00                      | 80            | 90           | 105          | 110                   | 120                    | 125           | 130           |
| 5,01 a 6,00                      | 90            | 100          | 115          | 120                   | 130                    | 135           | 140           |

Tabela 09.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

### 3. Escavação de Valas para Sistema de Drenagem

A **profundidade mínima** das valas será determinada de modo que o recobrimento das tubulações atenda aos mínimos a seguir:

| <b>Tipo de Pavimento</b>                                                        | <b>Recobrimento (m)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Valas sob passeio com guia ou meio-fio definido                                 | 0,70                    |
| Valas sob passeio sem guia ou meio-fio definido                                 | 0,90                    |
| Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas | 1,00                    |
| Valas sob via de terra ou com greide indefinido                                 | 1,20                    |

**Tabela 10.**

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas as seguintes dimensões **máximas** para as escavações:

| <b>LARGURAS MÁXIMAS DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO PARA DRENAGEM</b> |                                 |                                 |                                                                           |                             |                                |                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Diâmetro Nominal Tubo (mm)</b>                                                          | <b>Profundidade da Vala (m)</b> | <b>Espaço Livre na Vala (m)</b> | <b>Largura máxima da vala em função do escoramento e profundidade (m)</b> |                             |                                |                             |                         |
|                                                                                            |                                 |                                 | <b>Sem Escoramento</b>                                                    | <b>Pontalete de madeira</b> | <b>Contínuo ou Descontínuo</b> | <b>Escoramento Especial</b> | <b>Metálico-Madeira</b> |
| <b>Até 200</b>                                                                             | 0,00 a 2,00                     | 0,40                            | 0,60                                                                      | 0,65                        | 0,80                           | 0,90                        | 0,90                    |
|                                                                                            | 2,01 a 3,00                     | 0,50                            |                                                                           | 0,85                        | 1,00                           | 1,00                        | 1,00                    |
|                                                                                            | 3,01 a 4,00                     | 0,60                            |                                                                           | 0,95                        | 1,10                           | 1,10                        | 1,10                    |
|                                                                                            | 4,01 a 5,00                     | 0,70                            |                                                                           |                             | 1,20                           | 1,20                        | 1,20                    |
|                                                                                            | 5,01 a 6,00                     | 0,80                            |                                                                           |                             | 1,30                           | 1,30                        | 1,30                    |
| <b>300</b>                                                                                 | 0,00 a 2,00                     | 0,45                            | 0,75                                                                      | 0,80                        | 0,95                           | 1,05                        | 1,05                    |
|                                                                                            | 2,01 a 3,00                     | 0,55                            |                                                                           | 1,00                        | 1,15                           | 1,15                        | 1,15                    |
|                                                                                            | 3,01 a 4,00                     | 0,65                            |                                                                           | 1,10                        | 1,25                           | 1,25                        | 1,25                    |
|                                                                                            | 4,01 a 5,00                     | 0,75                            |                                                                           |                             | 1,35                           | 1,35                        | 1,35                    |
|                                                                                            | 5,01 a 6,00                     | 0,85                            |                                                                           |                             | 1,45                           | 1,45                        | 1,45                    |
| <b>400</b>                                                                                 | 0,00 a 2,00                     | 0,65                            | 1,05                                                                      | 1,10                        | 1,25                           | 1,35                        | 1,35                    |
|                                                                                            | 2,01 a 3,00                     | 0,75                            |                                                                           | 1,30                        | 1,45                           | 1,45                        | 1,45                    |
|                                                                                            | 3,01 a 4,00                     | 0,85                            |                                                                           | 1,40                        | 1,55                           | 1,55                        | 1,55                    |
|                                                                                            | 4,01 a 5,00                     | 0,95                            |                                                                           |                             | 1,65                           | 1,65                        | 1,65                    |
|                                                                                            | 5,01 a 6,00                     | 1,05                            |                                                                           |                             | 1,75                           | 1,75                        | 1,75                    |
| <b>500</b>                                                                                 | 0,00 a 2,00                     | 0,75                            | 1,25                                                                      | 1,30                        | 1,45                           | 1,55                        | 1,55                    |
|                                                                                            | 2,01 a 3,00                     | 0,85                            |                                                                           | 1,50                        | 1,65                           | 1,65                        | 1,65                    |
|                                                                                            | 3,01 a 4,00                     | 0,95                            |                                                                           | 1,60                        | 1,75                           | 1,75                        | 1,75                    |
|                                                                                            | 4,01 a 5,00                     | 1,05                            |                                                                           |                             | 1,85                           | 1,85                        | 1,85                    |
|                                                                                            | 5,01 a 6,00                     | 1,15                            |                                                                           |                             | 1,95                           | 1,95                        | 1,95                    |
| <b>600</b>                                                                                 | 0,00 a 2,00                     | 0,80                            | 1,40                                                                      | 1,45                        | 1,60                           | 1,70                        | 1,70                    |
|                                                                                            | 2,01 a 3,00                     | 0,90                            |                                                                           | 1,65                        | 1,80                           | 1,80                        | 1,80                    |
|                                                                                            | 3,01 a 4,00                     | 1,00                            |                                                                           | 1,75                        | 1,90                           | 1,90                        | 1,90                    |
|                                                                                            | 4,01 a 5,00                     | 1,10                            |                                                                           |                             | 2,00                           | 2,00                        | 2,00                    |

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

|      |             |      |      |      |      |      |      |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|      | 5,01 a 6,00 | 1,20 |      |      | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 700  | 0,00 a 2,00 | 0,80 | 1,50 | 1,55 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,90 |      | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,00 |      | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,10 |      |      | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,20 |      |      | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 800  | 0,00 a 2,00 | 0,80 | 1,60 | 1,65 | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,90 |      | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,00 |      | 1,95 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,10 |      |      | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,20 |      |      | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 900  | 0,00 a 2,00 | 0,85 | 1,75 | 1,80 | 1,95 | 2,05 | 2,05 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,95 |      | 2,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,05 |      | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,15 |      |      | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,25 |      |      | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 1000 | 0,00 a 2,00 | 0,85 | 1,85 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,15 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,95 |      | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,05 |      | 2,20 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,15 |      |      | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,25 |      |      | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 1100 | 0,00 a 2,00 | 0,85 | 1,95 | 2,00 | 2,15 | 2,25 | 2,25 |
|      | 2,01 a 3,00 | 0,95 |      | 2,20 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,05 |      | 2,30 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,15 |      |      | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,25 |      |      | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 1200 | 0,00 a 2,00 | 1,00 | 2,20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,10 |      | 2,45 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,20 |      | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,30 |      |      | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,40 |      |      | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 1500 | 0,00 a 2,00 | 1,10 | 2,60 | 2,65 | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,20 |      | 2,85 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,30 |      | 2,95 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,40 |      |      | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,50 |      |      | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 2000 | 0,00 a 2,00 | 1,30 | 3,30 | 3,35 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
|      | 2,01 a 3,00 | 1,40 |      | 3,55 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
|      | 3,01 a 4,00 | 1,50 |      | 3,65 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
|      | 4,01 a 5,00 | 1,60 |      |      | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
|      | 5,01 a 6,00 | 1,70 |      |      | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Tabela 11.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

| Largura Livre para Trabalho (cm) |               |           |           |           |                 |                  |            |
|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------|
| Profundidade                     | DN Até 200 mm | DN 300 mm | DN 400 mm | DN 500 mm | DN 600 a 800 mm | DN 900 a 1100 mm | DN 1200 mm |
| 0,00 a 2,00                      | 40            | 45        | 65        | 75        | 80              | 85               | 100        |
| 2,01 a 3,00                      | 50            | 55        | 75        | 85        | 90              | 95               | 110        |
| 3,01 a 4,00                      | 60            | 65        | 85        | 95        | 100             | 105              | 120        |
| 4,01 a 5,00                      | 70            | 75        | 95        | 105       | 110             | 115              | 130        |
| 5,01 a 6,00                      | 80            | 85        | 105       | 115       | 120             | 125              | 140        |

Tabela 12.1.

| Profundidade | DN 1500 mm | DN 2000 mm |
|--------------|------------|------------|
| 0,00 a 2,00  | 110        | 120        |
| 2,01 a 3,00  | 120        | 130        |
| 3,01 a 4,00  | 130        | 140        |
| 4,01 a 5,00  | 140        | 150        |
| 5,01 a 6,00  | 150        | 160        |

Tabela 12.2.

Considerações :

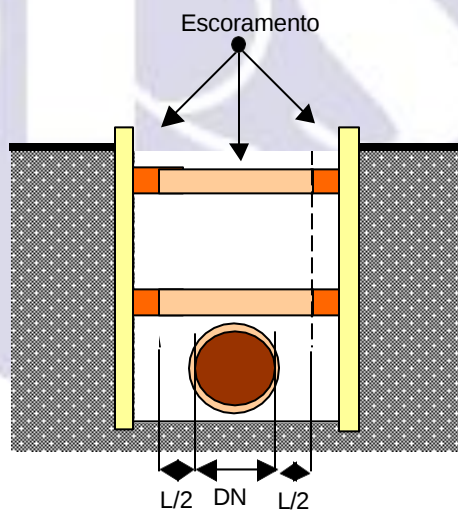


Figura 01 - Largura livre para trabalho na vala.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

DN = Diâmetro Nominal do Tubo

L = Largura Livre

Largura da Vala = Largura Ocupada pelo Escoramento + Diâmetro Nominal do Tubo (DN) + Largura Livre para Trabalho na Vala (L)

| Largura Ocupada Pelo Escoramento (cm) |                 |                         |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------|
| Profundidade                          | Pontaleteamento | Contínuo ou Descontínuo | Especial | Metálico-Madeira |
| 0,00 a 2,00                           | 5               | 20                      | 30       | 30               |
| 2,01 a 3,00                           | 15              | 30                      | 30       | 30               |
| 3,01 a 4,00                           | 15              | 30                      | 30       | 30               |
| 4,01 a 5,00                           | -               | 30                      | 30       | 30               |
| 5,01 a 6,00                           | -               | 30                      | 30       | 30               |

Tabela 13.

Para profundidades acima de 6,00 m deve-se adotar 0,10 m na largura da vala, para cada metro adicional de profundidade, sendo aconselhável a elaboração de projeto específico.

#### Escavação em rocha

Desmorte a fogo

Em cada plano de fogo deverão ser indicados :

- " Os espaçamentos, profundidade e disposições dos furos;
- " As cargas e tipos de explosivos;
- " As ligações elétricas das espoletas, com cálculo da resistência total do circuito;
- " O método de detonação;
- " As características da fonte de energia ou ligações de cordel com retardadores;
- " Tipo e método de ligação.

Os serviços de desmorte de rocha deverão ser orientados por responsável técnico legalmente habilitado.

"Cabo de Fogo" ou "Blaster" deverá ser aprovado, previamente, pela Fiscalização. Ficará responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento das minas, ordens de fogo, detonação e retirada das que não explodirem,

destinação das sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos necessários às detonações.

A depender do volume do desmorte de rocha, deverá ser solicitado à Contratada, antes e durante a execução das escavações, testes com explosivos, para verificação dos planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites da escavação. Caso necessário, serão realizadas medições sísmicas.

Os resultados serão analisados pela Fiscalização e o plano de fogo poderá ser aceito ou rejeitado.

A Contratada arcará com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em decorrência deste serviço.

Qualquer excesso de escavação no fundo da vala ou cava, sem necessidade, deverá ser preenchida com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização.

Excessos de escavação devido a cortes em desacordo com as definições de projeto, desmoronamentos, ruptura hidráulica de fundo de cava ou deficiência de escoramento, serão de responsabilidade da Contratada.

#### 04. CRITÉRIOS DE MEDICÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por volume (m<sup>3</sup>) escavado e aprovado, por categoria de material, calculado conforme a seção de projeto.

|                                             |                         |                              |                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Infra-estrutura</b>                      |                         |                              |                            | <b>2</b>          |
| <b>Terraplenagem</b>                        |                         |                              |                            | <b>2.01</b>       |
| <b>Escavação Mecanizada em Campo Aberto</b> |                         |                              |                            | <b>2.01.06</b>    |
| <b>DEFINIÇÃO</b>                            | <b>MÉTODO EXECUTIVO</b> | <b>CRITÉRIOS DE CONTROLE</b> | <b>MEDICÃO E PAGAMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b> |

No caso de escavação de valas, não existindo projeto, o volume será medido no local, admitindo-se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta Especificação.

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério caberá à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos.

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem necessidade.

O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente.

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da escavação, será pago,

à Contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia ter sido executado.

Caso a Contratada não disponha de equipamento para escavação em profundidade além da alcançada pela lança da retro-escavadeira, a Fiscalização poderá permitir sua utilização. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se alcançar a profundidade desejada, não será remunerada pela CEHOP. Os serviços serão considerados como se fossem executados de maneira normal, com o equipamento adequado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de empolamento definidos a seguir:

- a) 1,10 para as areias
- b) 1,20 para os solos silto-arenosos
- c) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| FONTE  | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                              |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| AESBE  |              | Manual para Orçamento de Obras de Saneamento                           |
| SABESP |              | Especificação Técnica, regulamentação de Preços e Critérios de Medição |
| ABNT   | NBR 9.061/85 | Segurança de Escavação a Céu Aberto                                    |